

STOKA A
ŘAD 1-1

PR - DN 150 - 51 m
PR - DN 100 - 44 m
PR - DN 100 - 51 m
PR - DN 100 - 44 m

č.e. 8

č.p. 40

65

164/2

živice

PR(KG) - DN 200 - -104.1 m

71/1

70/2

Q₁₀ DČJ

72

II

74

Q

70/1

BUDOUcí INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- — — — — VODOVOD
- — — — — PŘÍVADĚCÍ ŘAD A, ZASOBENÍ ŘAD B
- — — — — GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- — — — — TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- — — — — VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (HRADEK)
- — — — — DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- — — — — PŘÍVODNÍ KABEL NN

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ


- — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VVN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- — — — — TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ – PODZEMNÍ (CETIN, a.s.)
- — — — — TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ – NADZEMNÍ (CETIN, a.s.)
- — — — — JEDNOTNÁ KANALIZACE (VHS BENEŠOV, a.s.)
- — — — — VODOVOD (VHS BENEŠOV, a.s.)
- — — — — VODOVOD (OBEC RADOŠOVICE)
- — — — — VODOVOD (OBEC ČTIBOŘ)

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- — — — — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – VEŘEJNÁ ČÁST
- — — — — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – DOMOVNÍ ČÁST (INFORMATIVNÍ PRŮBĚH)
- — — — — VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – VEŘEJNÁ ČÁST
- — — — — VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – DOMOVNÍ ČÁST (INFORMATIVNÍ PRŮBĚH)

LEGENDA ČAR

- — — — — HRANICE PARCEL DLE KN
- — — — — VNITŘNÍ KRESBA DLE KN
- — — — — POLOHOVIS

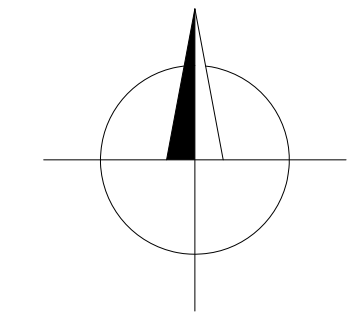

POZNÁMKA:
PRŮBĚH DOMOVNÍCH ČÁSTÍ PŘÍPOJEK JE POUZE INFORMATIVNÍ A BUDE PROVEDEN PODLE SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO DOMOVNÍHO VODOVODU A DOMOVNÍ KANALIZACE.
POTRUBÍ VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VČETNĚ JEHO PŘÍPOJEK A NA NĚ NÁPOJENÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ NESMÍ BÝT PROPojENO S VODOVODNÍM POTRUBÍM Z JINÉHO ZDROJE VODY, NEŽ JE VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU – VIZ. ZÁKON 274/2001 Sb. (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH).
STÁVAJÍCÍ SEPTIKY, JIMKY A DOMOVNÍ OČIŠŤOVNÉ ODPADNÍCH VOD BUDOU ODPJOVĚNY.
MINIMÁLNÍ VODROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
MINIMÁLNÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VÝTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE SÍŤE, PLATÍ SKUTEČNÁ POLOHA V TERÉNU.

Zodp. projektant Ing. Tomáš Vyšínka	Vypracoval Ing. Petr Dabek	Kreslil Ing. Tomáš Vyšínka	P.R.I. P.R.I. s.r.o. Ulrichova 1423 Benešov u Prahy projekty, realizace, inženýring 256 01
Státní útvar Městský úřad Obec: Čtiboř	Státní útvar Městský úřad Obec: Čtiboř	Státní útvar Městský úřad Obec: Čtiboř	
Investor Obec Čtiboř, č. p. 37, 25801 Čtiboř	Formát: A4		Číslo paré: 256 01
Akce/objekt: Vodovodní a kanalizační přípojky v obci Čtiboř		Stupeň: DÚR	
Obsah: D. DOKUMENTACE STAVBY PODROBNÁ SITUACE – 3.ČÁST		Datum: 06/2024	Číslo paré: 256 01
		Zák. číslo: 08/2022	
		Měřítko: 1:250	Číslo paré: 256 01
		Arch. číslo: 08/2022	
		Č. výkresu: 0.5	